

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błonie”

Postępowanie zostało ogłoszone w BZP pod numerem: 500831-N-2020 w dniu 08.01.2020r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Gmina Szczebrzeszyn
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn,
www.bip.szczebrzeszyn.pl

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy przypadkiem ze względu na utratę ważności uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zamość nr 908/2017 (strona 15 z załącznika nr 2) Zamawiający nie powinien zwrócić się do PGE o wznowienie uzgodnienia a następnie ogłosić postępowanie?

Odpowiedź

Nie. Przedmiot zamówienia jest kontynuacją prac objętych zatwierdzonym projektem budowlanym, według zaświadczenia Starostwa Powiatowego w Zamościu o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy B.6743.4.79.2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

2. Czy Zamawiający posiada pisemna zgodę od wszystkich poszczególnych właścicieli działek prywatnych na realizację zadania w mieniu prywatnym? Projektant powinien zawrzeć w dokumentacji projektowej wszystkie pisemne pozwolenia na wejścia w działki prywatne.

Odpowiedź

Zamawiający posiada pisemne zgody od wszystkich właścicieli działek prywatnych na realizację przedmiotowej inwestycji.

3. Czy Zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji ze względu na pkt. 1 oraz 2?

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania, ze względu na okoliczności opisane w pkt. 1 i pkt. 2.

4. Załącznik nr 2 str. 44. Czy ułożenie kabli PGE, o których mowa w ust. 2 pkt.2.7 podlega wycenie. Czy Zakład Energetyczny ten zakres prac będzie realizował własnymi siłami w innym terminie bądź realizowane będzie to odrębnym postępowaniem?


Odpowiedź:

Ułożenie kabli PGE, o których mowa w ust. 2 pkt.2.7 projektu budowlanego nie podlega wycenie.

Zadanie objęte przedmiotowym postępowaniem jest kontynuacją prac realizowanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakres robót i prac podlegających wycenie oraz wykonaniu określa Przedmiar robót – załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór kosztorysu ofertowego – załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający zwraca uwagę, że dokonał modyfikacji treści SIWZ w dniu 20.01.2020r. w zakresie przedmiaru robót.

5. Prosimy o wskazanie w PZT lokalizację stacji trafo oraz SzK 60211 z której wyprowadzone zostanie zasilanie do projektowanej szafy. Poniżej przekazuję wycinek PZT z umiejscowioną Szafą oświetleniową oraz złączem Licznikowym.

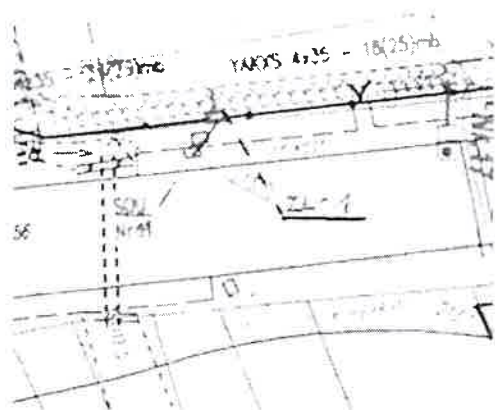


Odpowiedź


Zasilanie jest wyprowadzone do złącza licznikowego przez PGE, które zlokalizowane jest przy szafie oświetleniowej.

6. Prosimy o wskazanie lokalizacji szafy/szaf oświetleniowych na PZT – wg opisu powinna być jedna nr 11, lecz na PZT ujęte są 2.

Pierwsza

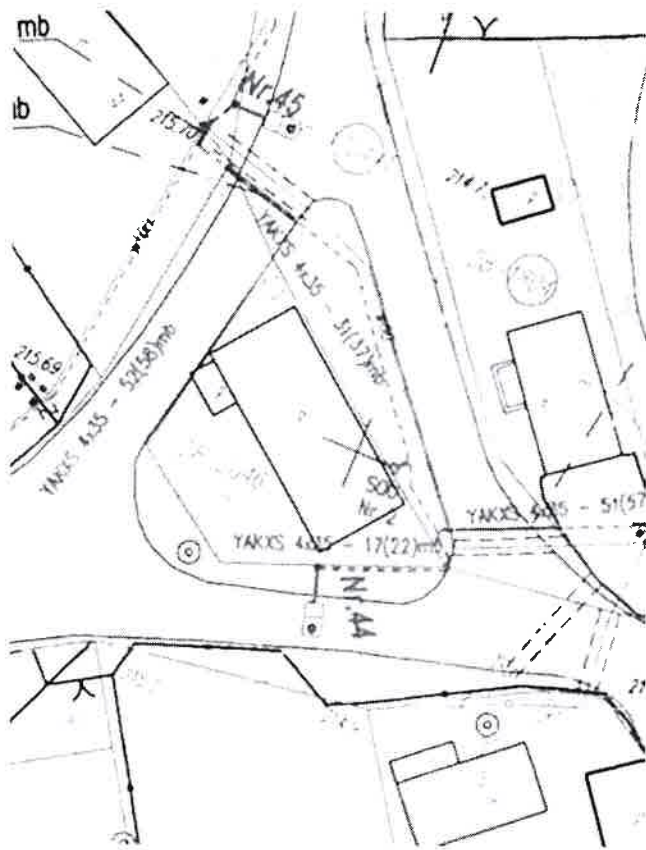

Druga

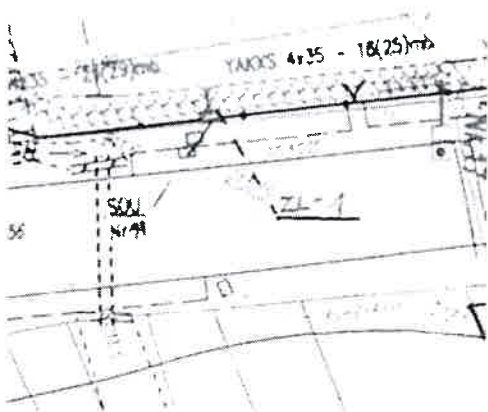

Odpowiedź

Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót (szafa oświetleniowa szt. 1).

BURMISTRZ
Henryk Matej